


# آیا می توان به هر سیستم هوارسان دائم اطمینان کافی داشت؟

WWW.IMANTEHRAN.COM

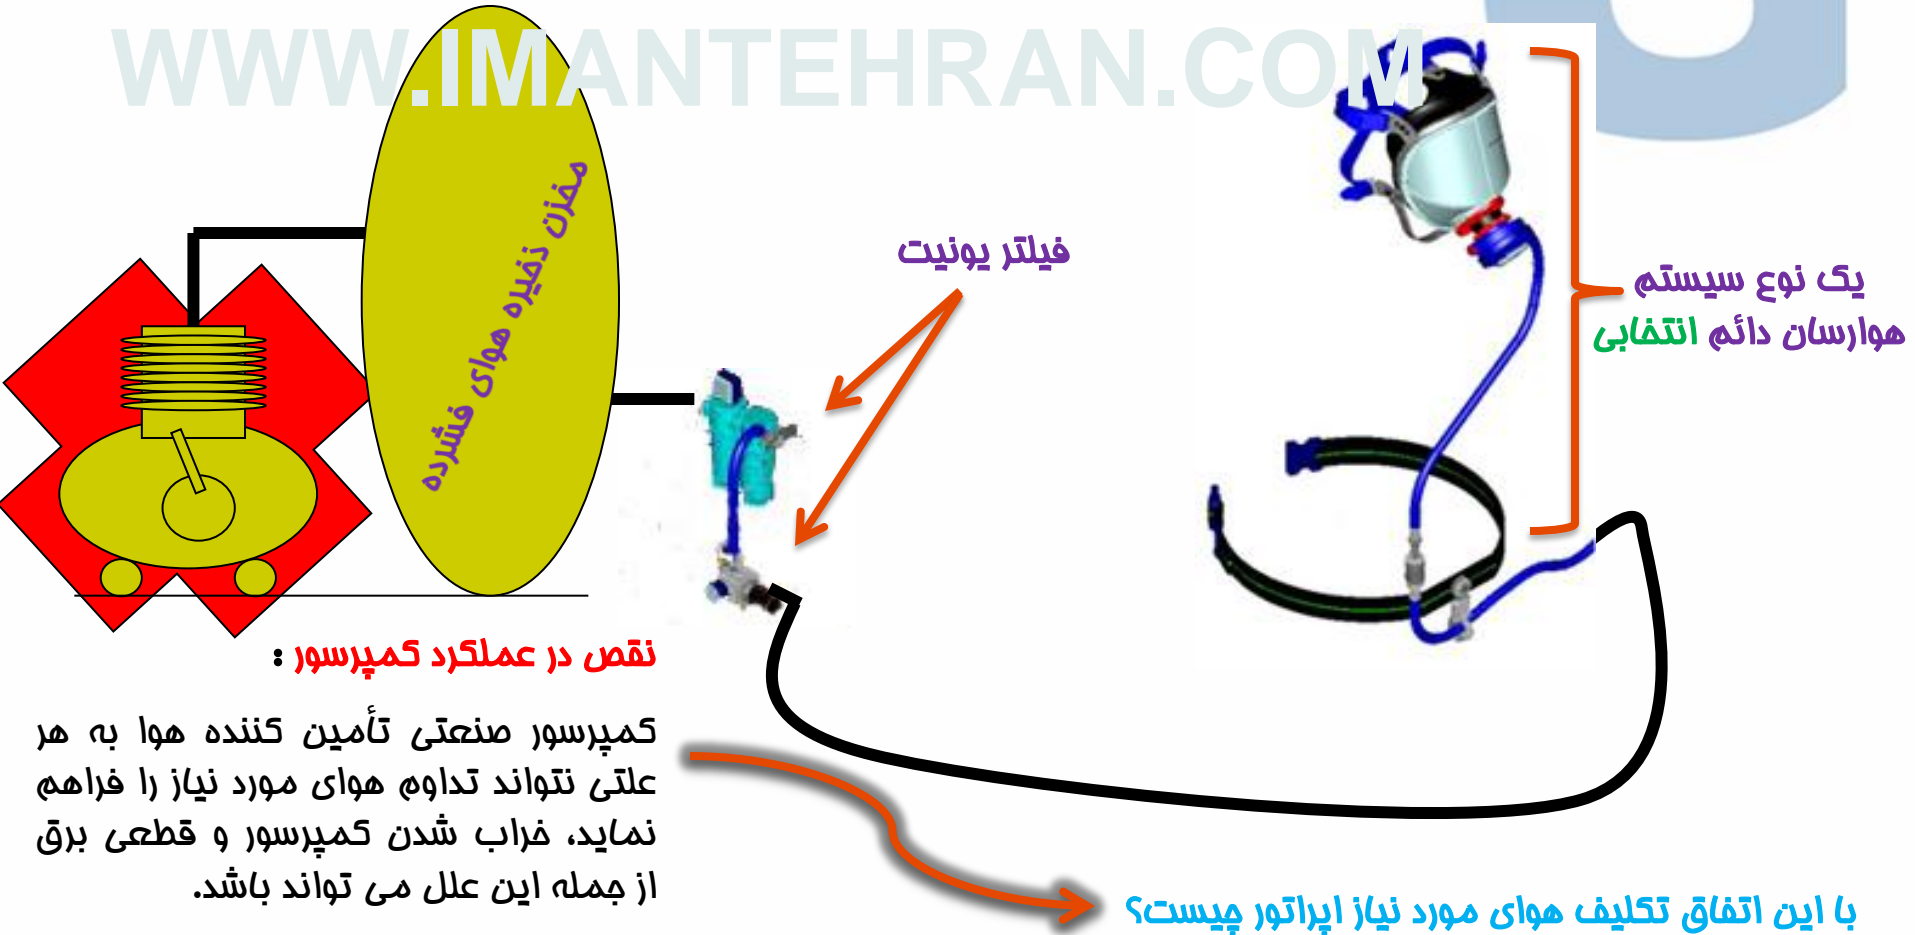


کمپرسور صنعتی تأمین کننده هوا به هر علتی نتواند تداوم هوای مورد نیاز را فراهم نماید، فراب شدن کمپرسور و قطعی برق از جمله این علل می تواند باشد.

با این اتفاق تکلیف هوای مورد نیاز اپراتور چیست؟

## (( تصویر موقعیت قرار گرفتن دستگاه RL4603 در مجموعه تجهیزات تنفسی مورد نیاز ))

❖ سیستم دریافت کننده هوای تمیز که می تواند هر نوع سیستم هوارسان دائم و یا مثل تصویر ماسک و دیماندولو و شیلنگ رابط مربوطه باشد.

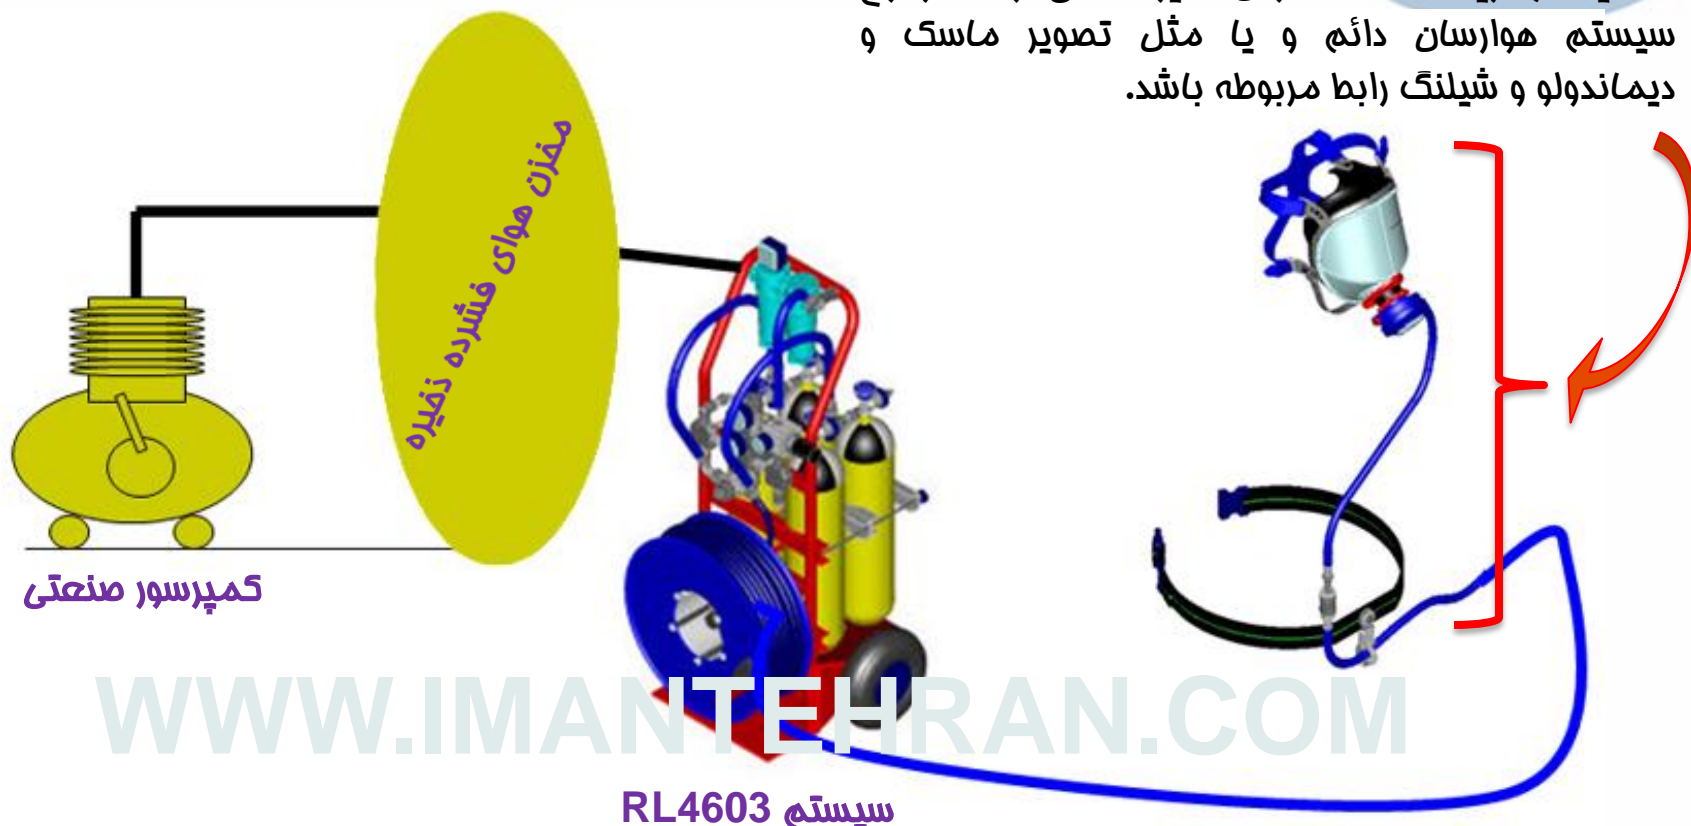


WWW.IMANTEHRAN.COM

سیستم RL4603

## آیا ریسک دیگری نیز وجود دارد ؟


WWW.IMANTEHRAN.COM

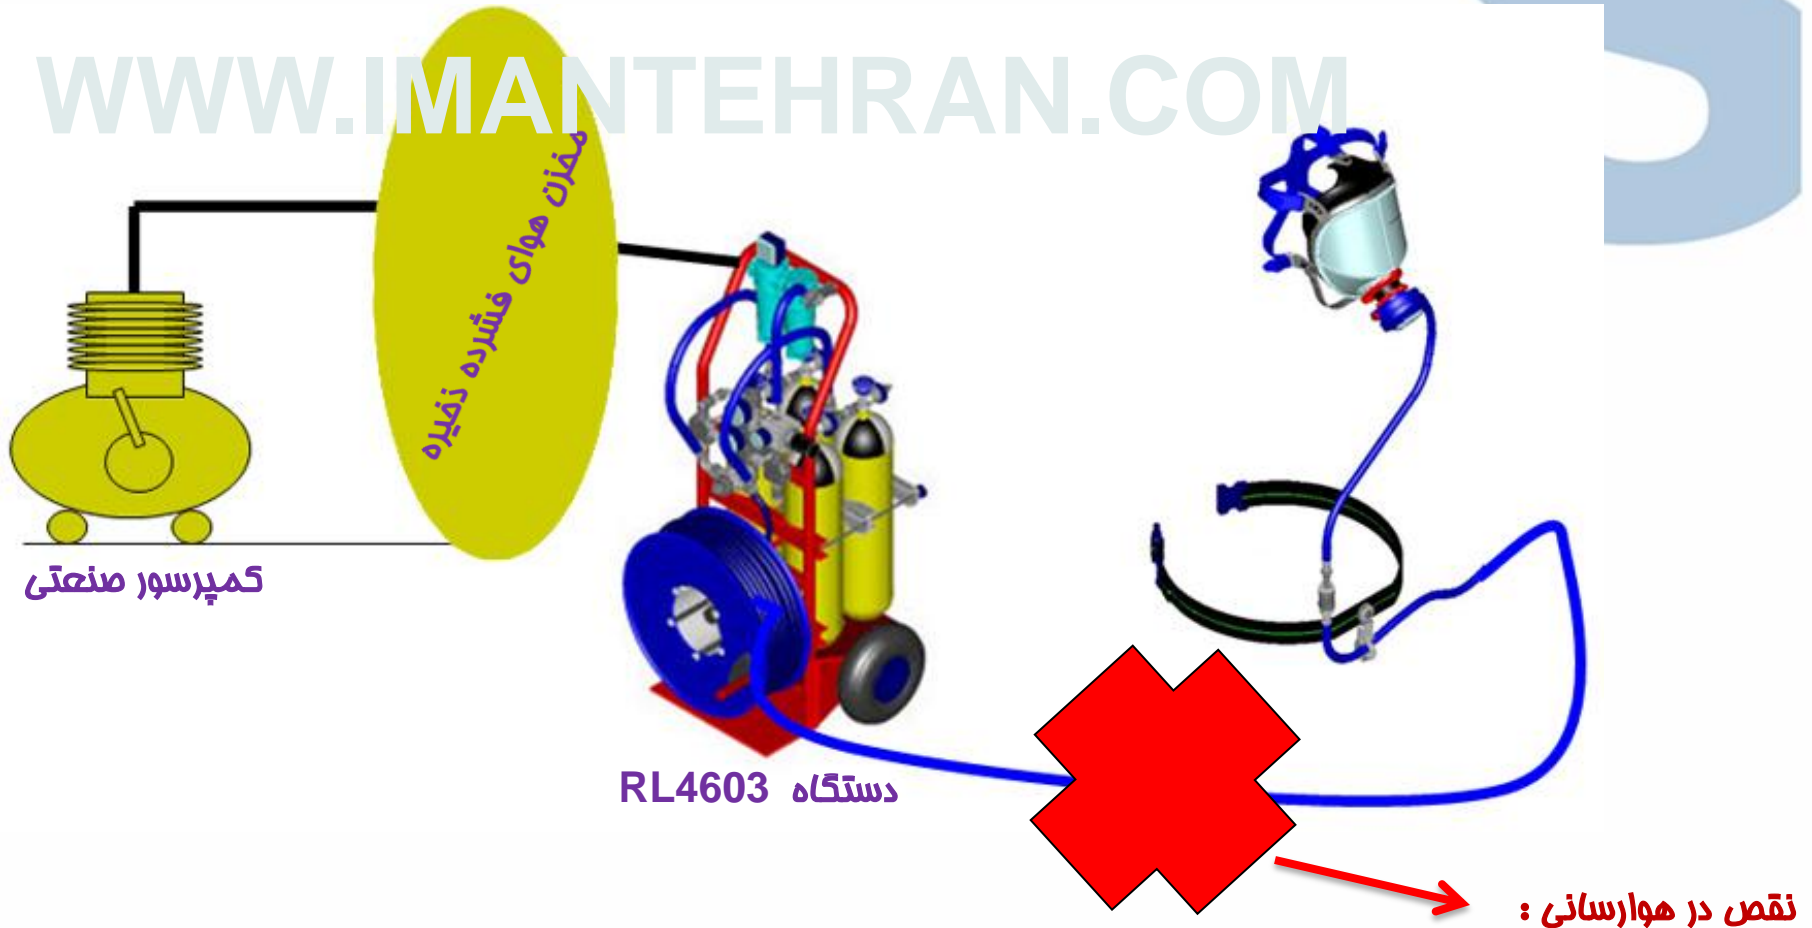

هر نوع اشکال در شیلنگ رابط هوارسانی از جمله انسداد ، قطع ارتباط و ... در این حالت اپراتور دچار قطع رابطه تنفسی با ذخیره هوای موجود می شود . در این صورت تکلیف هوای مورد نیاز اپراتور چیست؟

(( راه حل اطمینان بخش کامل برای یک سیستم هوارسان دائم ))

WWW.IMANTEHRAN.COM

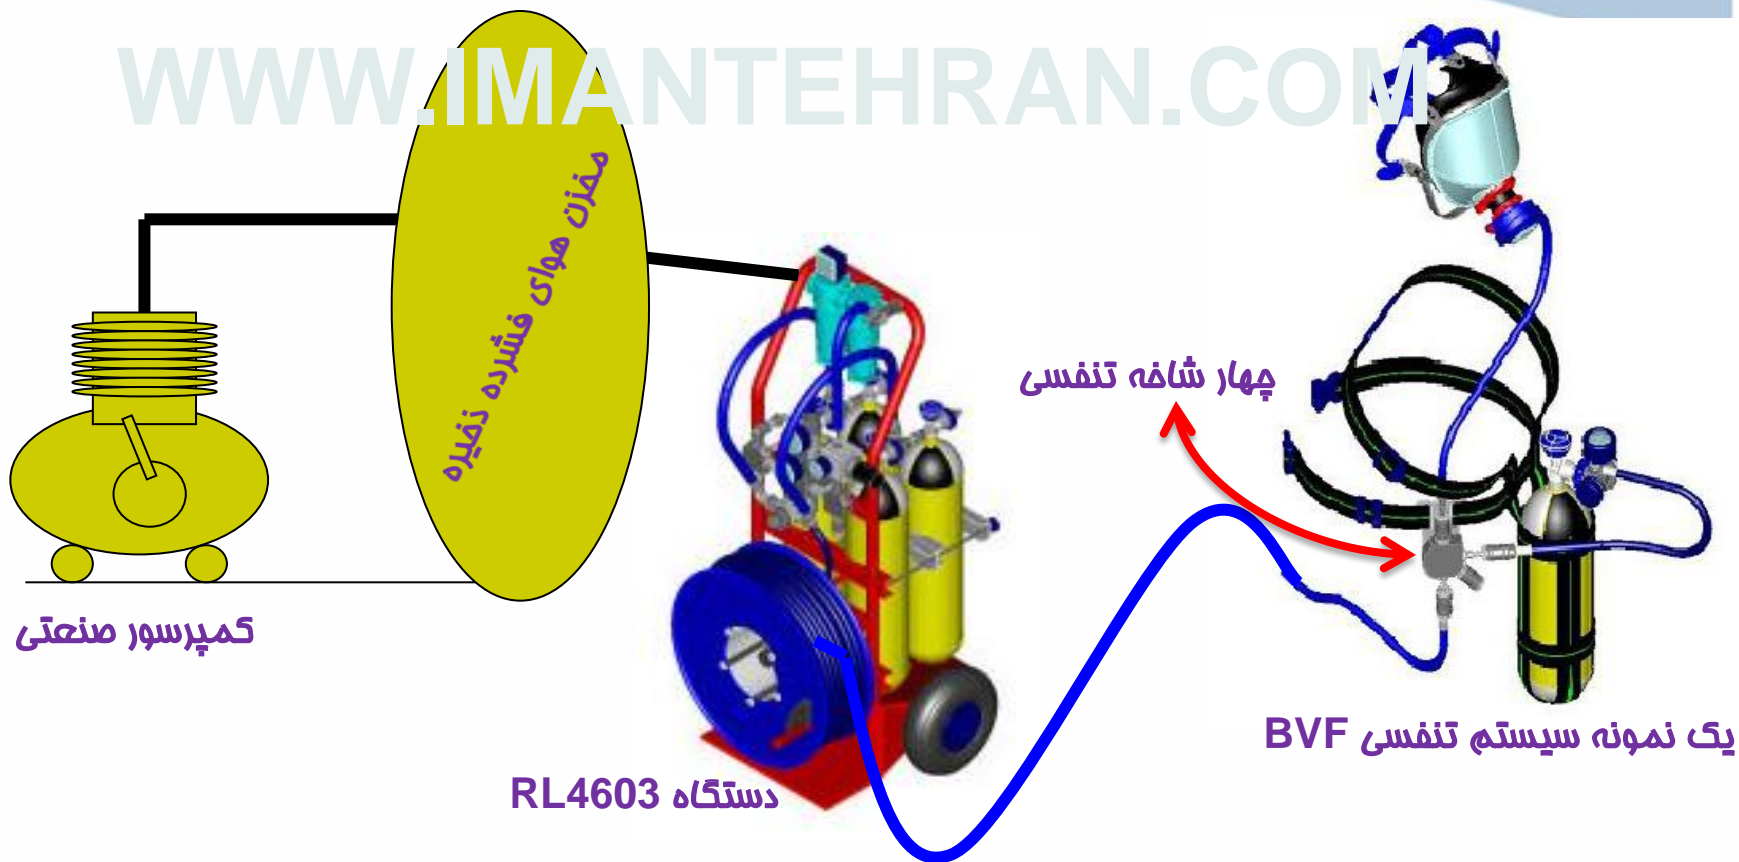

❖ در چنین شرایطی اگر کمپرسور به هر دلیلی دچار نقص گردید و تولید هوای فشرده مقدور نشد، اپراتور از ذخیره ۴ ساعته هوای دستگاه RL4603 برای ادامه کار استفاده می نماید و نیز اگر به هر علتی شیلنگ رابط اپراتور با مجموعه قطع شد، ادامه هوارسانی از طریق سیستم تنفسی همراه اپراتور مقدور خواهد بود.